
AG410

STAZIONE DI EMERGENZA: DOCCIA E LAVAOCCHI

☐ Stazione di sicurezza, a piedistallo, con vaschetta e fungo doccia in AISI 304

Applicazione.
Dove gli occhi o il corpo di una persona possono essere esposti a materiali nocivi o corrosivi, devono essere previste, all'interno dell'area di lavoro per un immediato utilizzo di emergenza, idonee strutture per un lavaggio e un risciacquo rapido degli occhi e del corpo. Queste strutture devono essere installate in luoghi accessibili e senza ostacoli, che richiedano non più di dieci secondi per essere raggiunti dalla persona lesa.

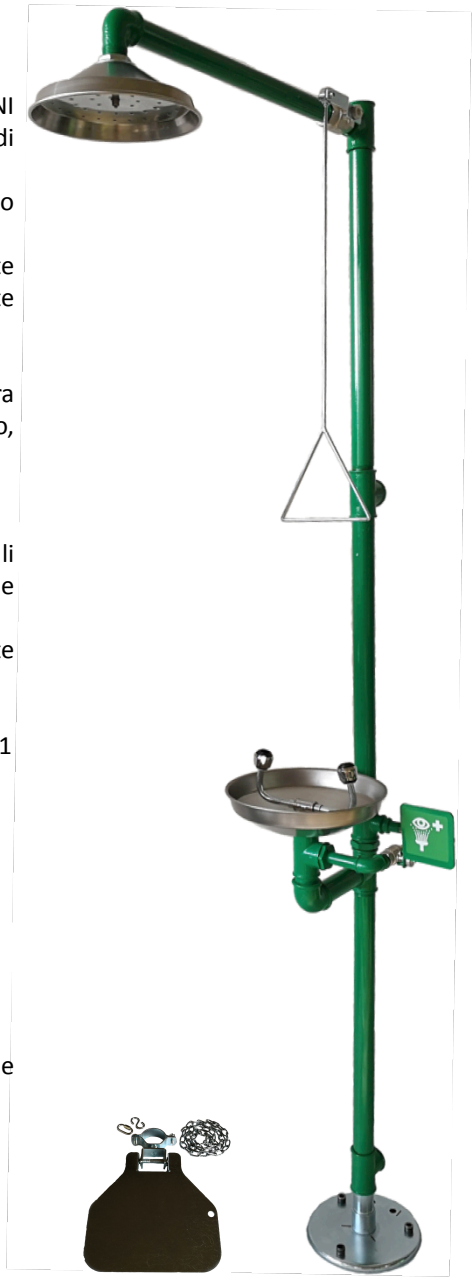

Descrizione.
Stazione di emergenza, costruita in conformità alle norme UNI 9608-1993 e ANSI Z358.1-2014, per un primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.
Unità combinata lavaocchi e doccia a piedistallo per montaggio indipendente a pavimento.
Valvole di apertura senza ritorno automatico: una volta attivate assicurano il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.

Doccia.
Fungo doccia in acciaio inossidabile AISI 304, con piastra frangiflusso. Valvola da 1" tipo stay-open in ottone cromato, attivabile tramite un tirante in acciaio zincato e verniciato.

Gruppo lavaocchi.
Vaschetta in acciaio inossidabile AISI 304.
Sistema lavaocchi in ottone zincocromato, composto da due ugelli in ABS cromato con retina filtrante in acciaio inossidabile e controllo automatico di flusso interno (8,4 lpm – 2,2 gpm).
Valvola da ½" tipo stay-open in ottone cromato, attivabile tramite una maniglia e/o un pedale in acciaio zincato.

Tubazioni e raccorderia.
Acciaio al carbonio (schedula 40), zincato a caldo UNI EN 10240 A.1

Alimentazione.
Doppia entrata, superiore o laterale: G1.¼" femmina.

Scarico.
Uscita laterale: G1.¼" femmina.

Fornitura.
L'unità è fornita smontata.

Verniciatura.
Rivestimento esterno con polveri termoindurenti a base di resine poliestere: spessore del film circa 70-80µ.
Colore rivestimento: verde.

CMG Srl – COSTRUZIONI MECCANICHE GENERALI
Tel. +39 038 2186 7735 – amministrazione.cmgsrl@gmail.com

Doc. AG410
Issue date: 10/01/2018
0/001/2018
© 2018 CMG Srl