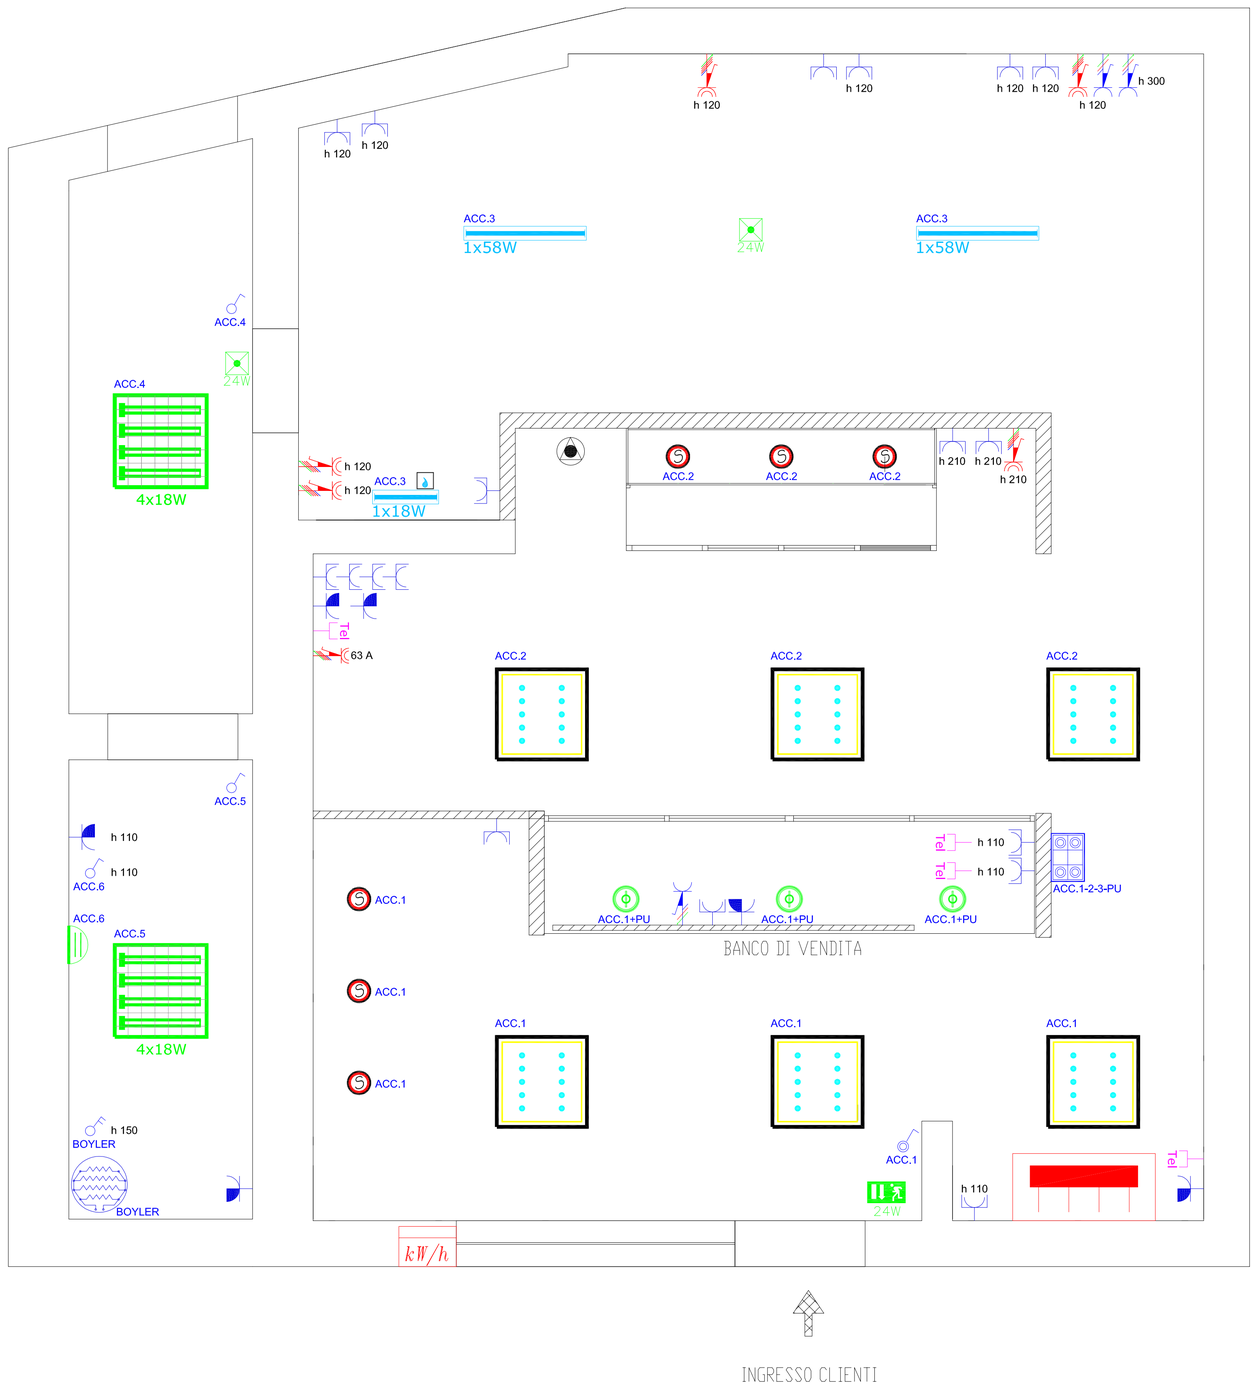


LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
kW/h	CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE, POTENZA IMPEGNATA 30KW
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO, GRADO DI PROT. IP20
4x18W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBI FLUORESCENTI 4X18W, PROT. IP20
1x58W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBO FLUORESCENTI 1X58W, PROT. IP20
1x18W	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE,AUTOESTINGUENTE, TUBO FLUORESCENTE 1X18W IP65
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO O IN CARTONGESSO GRADO DI PROTEZIONE IP20
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DA PARETE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
24W 24W	APPARECCHIO LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL NI/Cd, CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DOPPIO ISOLAMENTO, 24W, GRADO DI PROTEZIONE IP4X, PITTOGRAMMA DOVE RICHIESTO
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUTTORE BIPOLARE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLI-CARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUTTORE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTE 16A, MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTIERA 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	BIPRESA 10/16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	PRESA TIPO SCHUCO 16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
Tel	CONNETTORE TELEFONICO TIPO RJ11, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	GRUPPO PRESA CEE 3 POLI + N + T, 16A (se non diversamente indicato), GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
	GRUPPO PRESA CEE 2 POLI + T, 16A, GRADO DI PROTEZIONE IP 65, CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
	BOYLER ELETTRICO
	USCITA CAVI ELETTRICI PER VARIATORE E AZIONAMENTO CAPPE ASPIRANTI
	POZZETTO PRINCIPALE DI TERRA

STUDIO TECNICO
FB

Per.Ind. FELICE BUSSENI
Via G. Galilei, 12 - 25016 Ghedi (BS)
P.I. 03412050985
Tel. 030-901381 Cell.333-3434604

OPERA:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI AI SENSI DEL DM 37/2008, LOCALI ADIBITI A PRODUZIONE E VENDITA PIZZE DA ASPORTO

TAVOLA N'
1


SCALA	DATA	REV.N.	PROGETTO TIPO	COMMESSA
1:20	28/02/2015		ESECUTIVO	03/2015

UB. IMPIANTO:
MAV di Ercoli Emanuele
Via Gramsci, 2/A
25014 - Castenedolo (BS)

COMMITTENTE:
MAV
di Ercoli Emanuele
Via Gramsci, 2/A - Castenedolo (BS)
PARTITA IVA 03660900280

IL TECNICO

TECNO IMPIANTI DI NODARI LIVIO

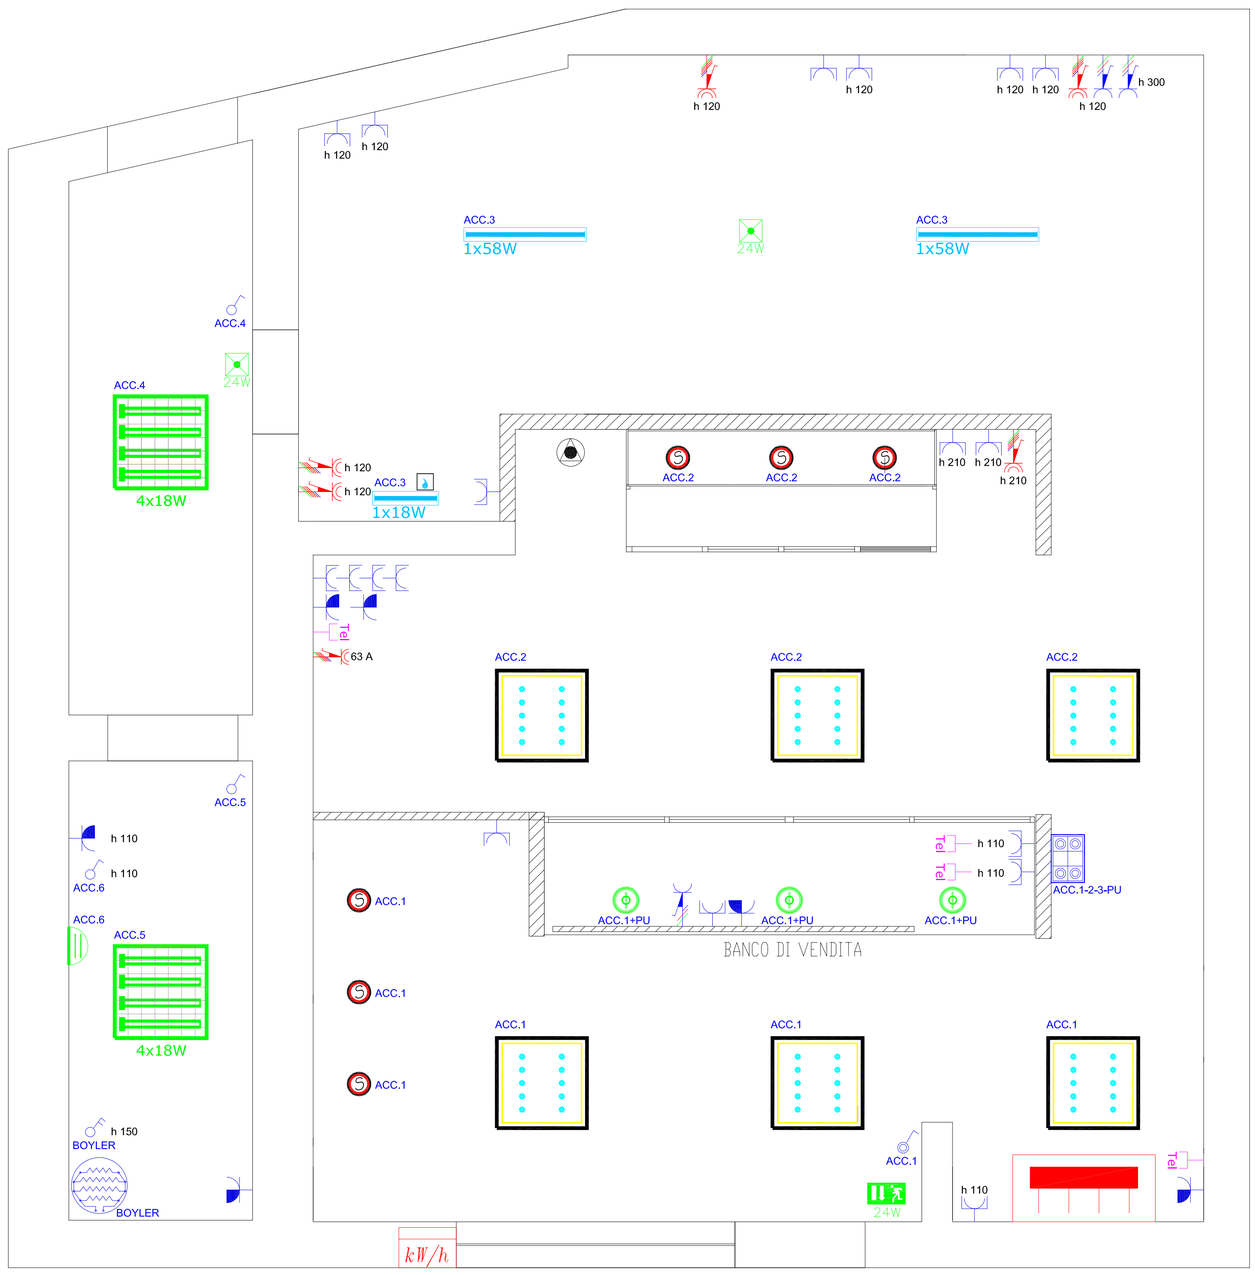

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
kW/h	CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE, POTENZA IMPEGNATA 30KW
	QUADRO ELETTRICO GENERALE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO, GRADO DI PROT. IP20
4x18W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBI FLUORESCENTI 4X18W, PROT. IP20
1x58W	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO A FORNO, CON RESINA POLIESTERE, OTTICA SPECULARE, TUBO FLUORESCENTI 1X58W, PROT. IP20
1x18W	APPARECCHIO ILLUMINAZIONE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE,AUTOESTINGUENTE, TUBO FLUORESCENTE 1X18W IP65
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO O IN CARTONGESSO GRADO DI PROTEZIONE IP20
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DA PARETE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
	LAMPADA PER ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, ATTACCO E27, GRADO DI PROTEZIONE IP 20
24W 24W	APPARECCHIO LUCE DI SICUREZZA AUTONOMA CON ACCUMULATORI AL NI/Cd, CON CUSTODIA IN MATERIALE PLASTICO E SCHERMO PROTETTIVO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, DOPPIO ISOLAMENTO, 24W, GRADO DI PROTEZIONE IP4X, PITTOGRAMMA DOVE RICHIESTO
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUTTORE BIPOLARE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLI-CARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO INTERRUTTORE 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTE 16A, MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	APPARECCHIO DI COMANDO PULSANTIERA 16A, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	BIPRESA 10/16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	PRESA TIPO SCHUCO 16A MONTATA CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
Tel	CONNETTORE TELEFONICO TIPO RJ11, MONTATO CON SUPPORTO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, SCATOLA RETTANGOLARE, PLACCA ESTERNA ISOLANTE
	GRUPPO PRESA CEE 3 POLI + N + T, 16A (se non diversamente indicato), GRADO DI PROTEZIONE IP 65 CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
	GRUPPO PRESA CEE 2 POLI + T, 16A, GRADO DI PROTEZIONE IP 65, CON FUSIBILE DI PROTEZIONE
	BOYLER ELETTRICO
	USCITA CAVI ELETTRICI PER VARIATORE E AZIONAMENTO CAPPE ASPIRANTI
	POZZETTO PRINCIPALE DI TERRA

STUDIO TECNICO
FB

Per.Ind. FELICE BUSSENI
Via G. Galilei, 12 - 25016 Ghedi (BS)
P.I. 03412050985
Tel. 030-901381 Cell.333-3434604

OPERA:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI AI SENSI DEL DM 37/2008, LOCALI ADIBITI A PRODUZIONE E VENDITA PIZZE DA ASPORTO

TAVOLA N'
1

SCALA	DATA	REV.N.	PROGETTO TIPO	COMMESSA
1:20	28/02/2015		ESECUTIVO	03/2015

UB. IMPIANTO:
MAV di Ercoli Emanuele
Via Gramsci, 2/A
25014 - Castenedolo (BS)

COMMITTENTE:
MAV
di Ercoli Emanuele
Via Gramsci, 2/A - Castenedolo (BS)
PARTITA IVA 03660900280

IL TECNICO

TECNO IMPIANTI DI NODARI LIVIO